

TECHNISCHE FICHE : AANGEPAST TOILET

Volgens de GSV :

Dit zijn voorschriften uit de GSV maar deze lijken ons **onvoldoende** i.v.m. de grootte van het lokaal. → zie aanbevelingen

Waar toiletten ter beschikking zijn gesteld van het publiek, is één ervan aangepast voor personen met beperkte mobiliteit en is verder minstens **één** bijkomend toilet van dat type voorzien **per schijf van 20** toiletten.

De toiletten voor personen met beperkte mobiliteit hebben een vloeroppervlakte van **minstens 1,50 m x 1,50 m**. Een **draairuimte van 1,50 m** moet mogelijk zijn.

In het toilet wordt **een vrije ruimte**, zonder enig obstakel, van minstens 1,10 m breed voorzien langs één kant van de as van de WC-pot, op de as van de deur. **Opklapbare steunstangen**, onafhankelijk van elkaar, worden voorzien op 0,35 m van de as van de WC-pot. Deze handgrepen bevinden zich op 0,80 m boven de vloer en zijn minstens 0,80 m lang.


De **deur** van de toiletten voldoet aan de volgende voorwaarden :

- **naar buiten** toe opendraaien;
- een **vrije doorgang** van minstens 0,85 m bieden;
- aan de buitenkant een **handgreep** hebben die geplaatst is op een hoogte tussen 0,80 m en 0,85 m;
- aan de binnenkant, over de volledige breedte, voorzien zijn van een **leuning** op een hoogte tussen de 0,80 m en 0,85 m;
- zonodig **van buitenaf kunnen worden geopend**.

De **wc-zitting** bevindt zich op een hoogte van 0,50 m boven de vloer. Deze zitting is van het hangtype zodat een draairuimte van 1,50 m mogelijk blijft als het lokaal een minimumoppervlak heeft van 1,50 x 1,50 m.

Waar **wastafels** ter beschikking zijn gesteld van het publiek, is minstens één ervan aangebracht op een hoogte van maximaal 0,80 m, met een vrije ruimte eronder van 60 cm diep zodat ze aan de voorkant bereikbaar is. De **spiegel** is minstens 0,90 m hoog en de onderkant bevindt zich op 0,90 m van de vloer.

De **kranen** kunnen makkelijk in werking worden gesteld via een hendel of een sensor.

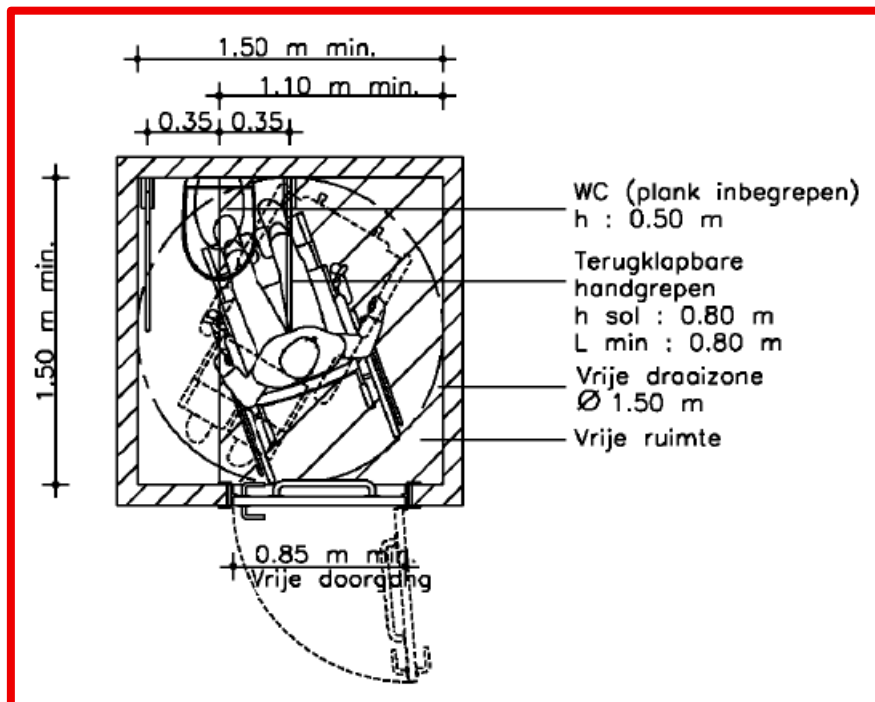

ONVOLDOENDE →
te klein !

Aanbevelingen :

De ruimte :

- De **binnenafmetingen** van de afgewerkte ruimte moeten minimaal 220 x 220 cm zijn.
- **Rotatieruimtes**, vrij van obstakels en/of apparatuur, moeten een diameter van minstens 150 cm hebben aan beide zijden van de deur, voor elke transferzone en voor alle apparatuur (wastafel, kapstok, lichtschakelaar, enz.).
- Gebruik geen **deurdrangers**
- Geef de aanwezigheid van het aangepaste toilet aan door middel van een **pictogram** op de deur (zoals voor conventionele toiletten)
- Zorg voor een **slot van het type "vrij bezet"** op de deur (dit is nuttig voor slechthorenden die niet kunnen horen of het toilet al dan niet bezet is).
- Plaats de **schakelaar** op een hoogte tussen 80 en 110 cm.

De toiletpot :

- **Zitdiepte** tussen 50 en 55 cm
- De **kleur** contrasteert met de omgeving

De steunbeugels :

- De steunbeugels zijn rond en hebben een diameter tussen 3,5 en 5 cm.
- Hun textuur is **antislip**
- De steungrepen zijn 90 cm **lang** en moeten op een hoogte van 80 cm en elk 35 cm van de aslijn van de toiletpot worden geplaatst (de steungreep aan de muurkant kan worden vastgezet, de andere moet neergeklapt kunnen worden).
- De steungrepen zijn **niet schuin**
- De **kleur** van de beugels contrasteert met de directe omgeving

De waterspoeling :

- De spoeling moet met een **gesloten hand** of vuist geactiveerd kunnen worden
- De **toegangshoogte** van het mechanisme moet tussen 80 en 110 cm liggen
- De **kleur** contrasteert met de directe omgeving

De wastafel :

- De wastafel is van het **hangende** type
- De wastafel moet 60 cm **diep** en 60 cm **breed** zijn
- De **as** van de wastafel moet minstens 50 cm van een muur of ander materiaal verwijderd zijn.
- De **vrije ruimte** onder de wastafel moet minimaal 70 cm hoog zijn vanaf de vloer en 85 cm breed.
- **Tussen de rand van de waskom en de wastafel** moet minstens 70 cm ruimte zijn.
- **Hoekwaskommen** worden niet aanbevolen
- De **sifon** moet verspringen of verzonken zijn
- De **kleur** van de wastafel moet contrasteren met de omgeving
- **Kranen** moeten met een vuist bediend kunnen worden, met een hendel of sensorische schakelaar



De zeepdispenser :

- De zeepdispenser wordt idealiter **aan de muur bevestigd** en is direct **toegankelijk** vanaf de wastafel (maximale zijdelingse afstand van 45 cm vanaf de as van de wastafel) en de bediening kan met een vuist gebeuren.
- De bediening en de uitloop bevinden zich op een **hoogte** van 90 cm van de vloer.
- De dispenser heeft een **kleur** die contrasteert met zijn directe omgeving

De handendroger:

- De handendroger wordt idealiter **aan de muur bevestigd** en is direct toegankelijk vanaf de wastafelwand en is direct toegankelijk vanaf de wastafel (maximale zijdelingse afstand van 45 cm vanaf de as van de wastafel) en de bediening kan het gesloten punt worden bediend.
- De **ventilator of papierafgifte** bevindt zich op een hoogte van 90 cm van de vloer.
- De eventuele **bediening** bevindt zich tussen 90 en 100 cm hoogte.
- De **kleur** van de handendroger contrasteert met de directe omgeving

De borstel:

- De borstelhouder is **bevestigd aan een muur** en wordt tegen de muur geplaatst, parallel aan de toiletpot aan de kant tegenover de transferzone en op gelijke hoogte met de voorkant van de toiletpot.
- Het vrije uiteinde van de borstelsteel bevindt zich tussen 50 en 80 cm **hoogte** t.o.v. de vloer.
- Hij heeft een **kleur** die contrasteert met de directe omgeving.

De toiletrolhouder:

- De toiletrolhouder wordt idealiter **op een van de steunbeugels** geplaatst met behulp van een steunaccessoire (maar zorg ervoor dat de positie op de beugel de mogelijkheid om erop te steunen niet belemmert).
- Als dit niet het geval is, moet de houder op een maximale zijdelingse **afstand** van 45 cm van de aslijn van de toiletpot worden geplaatst, op een maximale afstand van 20 cm van de voorkant van de toiletpot en op een hoogte tussen 60 en 80 cm van de vloer.
- De **kleur** moet contrasteren met de directe omgeving.

De vuilbak:

- De vuilbak is idealiter **bevestigd aan de muur** en buiten de manoeuvreer- en transferruimtes.
- Het openingsmechanisme, als dat er is, kan met een **gesloten vuist** worden bediend.
- De vuilbak mag maximale **afmetingen** van 15 cm diep en 25 cm breed hebben.

