


TECHNISCHE FICHE: DEUR (binnen en buiten)

Volgens de GSV :

Minstens één toegangsdeur verzekert een **vrije doorgang van 0,95 m**. Deze is een klap-, zwaai- of schuifdeur.

- Het eventuele **mechanisme voor de manuele opening** bevindt zich op 0,80 m boven de grond
- Bij dubbele deuren moet **één enkele open vleugel** de vrije doorgang mogelijk maken
- De **uitstek** van de eventuele deurdorpel mag niet meer dan 0,02 m bedragen. Deze is **afgeschuind** met een helling van maximum 30°
- De automatisch sluitende deur is uitgerust met een **vertragingsmechanisme** met een vergrendelingstijd van minstens 6 seconden; de openingsweerstand bedraagt maximaal **3 kilo** (30 N)
- De glazen delen van de deur bestaan uit **veiligheidsglas** en zijn voorzien van een **contrasterende markering** (zie ook technische fiche « glazen deuren en oppervlakken)
- Voor de **nooduitgangen** gelden dezelfde voorwaarden als voor de toegangsdeur


De overloop voor de openingszone van de deur is minstens 1,50 m lang en minstens 1,50 m breed buiten het bereik van de opengaande beweging van de deuren.

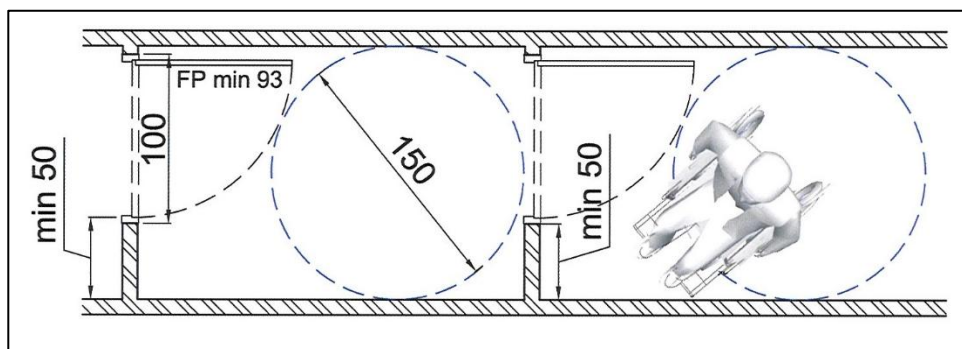

Aanbevelingen :

De deuren :

- Deurblad van 93cm om een vrije doorgang van 85 cm te garanderen
- Geen drempels of uitstekende delen
- Bij **brandwerende deuren** verdient het de voorkeur om te kiezen voor een magnetisch intrekbaar sluitsysteem
- De **maximale diepte van de muur** boven het deurblad is 25 cm
- De minimale **hoogte** van de deur is 200 cm (onderste deel van het kozijn)
- Het **deurautomatiseringssysteem** moet binnen 6 seconden werken (dit geeft de persoon met beperkte mobiliteit de tijd om door de deur te gaan).

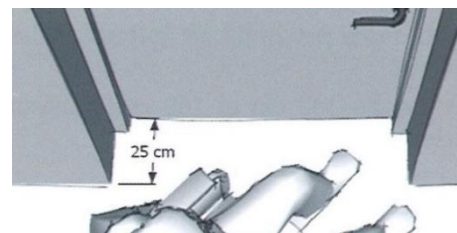


De **deurkruk** moet :

- 80 cm **hoog** zijn
- **contrasteren** met het deurblad
- gemakkelijk **vast te grijpen** zijn (bv. J-vormig, L-vormig of een grote rail; ballen moeten vermeden worden).

Contrast: de omtrek van de deur of de vleugel moet contrasteren met de onmiddellijke omgeving.

Te vermijden :

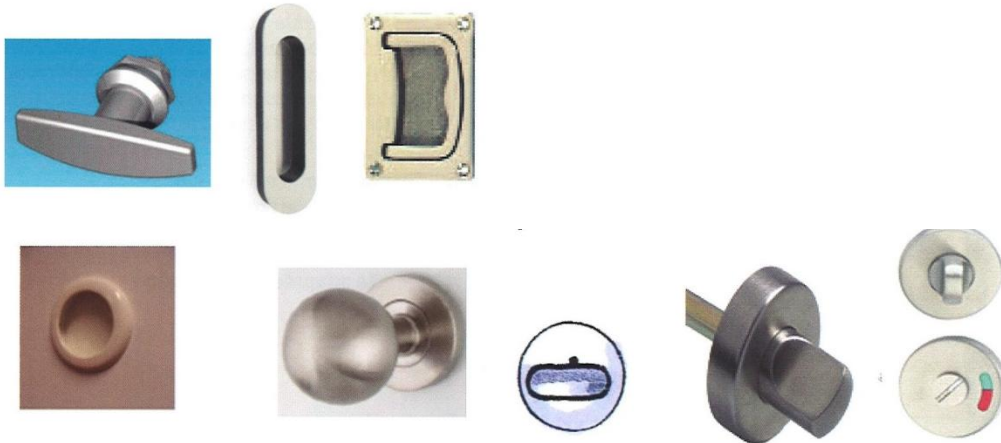

Aanbevolen :

