


TECHNISCHE FICHE: AANGEPASTE DOUCHEKAMER

Volgens de GSV :

Waar er douchecabines ter beschikking zijn gesteld van het publiek, is **minstens één ervan aangepast** voor personen met beperkte mobiliteit, en wordt minstens één extra douche van dit type voorzien per reeks van 20 douchecabines.

De douchecellen voldoen aan de volgende voorwaarden :

- er wordt binnenin het douchelokaal een **draairuimte** met een diameter van 1,50 m voorzien, buiten het bereik van de opengaande deur;
- de **vloer** heeft een **zachte helling** van maximaal 2 % en maakt de afvoer van het water mogelijk zonder dat men hiervoor een douchebak moet gebruiken; de vloerbedekking is **slipvrij**;
- tegenover de douche is een slipvrij **opklapbaar zitje** van 0,40 m x 0,40 m bevestigd op 0,50 m hoogte van de grond;
- los van elkaar staande **opklapbare handgrepen** zijn aangebracht op een afstand van 0,35 m van de as van de stoel; ze bevinden zich op 0,80 m hoogte en zijn 0,80 m lang.

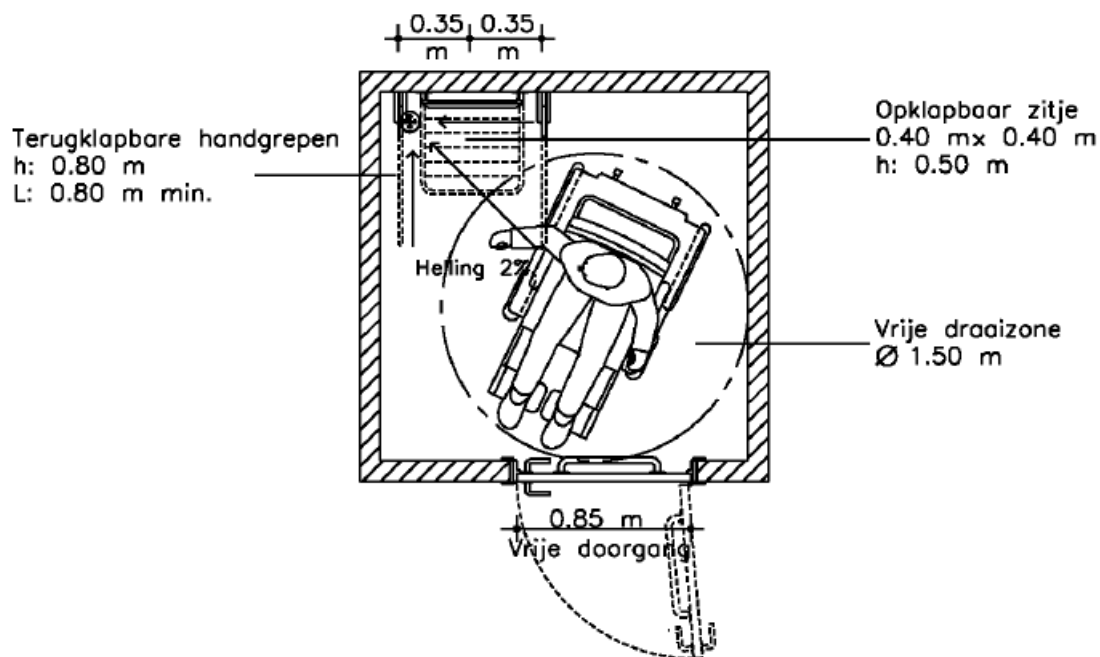

Aanbevelingen :

De ruimte :

- De **deur** van de doucheruimte moet naar buiten openen en voldoen aan de criteria van de technische fiche "deur".
- Aan weerszijden van de deur, voor de uitrustings- en transferzones, zijn **rotatieruimtes** met een diameter van 150 cm voorzien.
- De **transferzones** bevinden zich op minstens 135 cm van de as van de douchezitje en op minstens 110 cm van de as van de toiletpot (indien aanwezig) - hun diepte is minstens 130 cm.

- De breedte van een van de **transferzones** ligt op één lijn met de as van de deur.
- De draai- en transferruimten moeten **vrij zijn van obstakels en apparatuur**.
- Ze mogen elkaar **overlappen** of gedeeld worden door meerdere apparaten.

Kranen:

- Kranen moeten met **gesloten vuist** bediend kunnen worden met een hendel of sensorische schakelaar.



- De **kraan en handdoucheglijstang** moeten op 45 cm van de lengteas van het douchezitje en op 60 cm van de muur aan de achterkant van het douchezitje worden geplaatst
- De **mengkraanfunctie** moet de voorkeur krijgen
- De **hoogte** van de kraan moet op 90 cm van de vloer zijn
- De **onderkant** van de handdoucheglijstang moet 110 cm van de vloer zijn en de **bovenkant** 180 cm van de vloer
- De **kraan** bevindt zich op de wand loodrecht van het douchezitje

Handgrepen:

- Handgrepen zijn **rond** en hebben een **diameter** tussen 3,5 en 5 cm.
- Hun textuur is **antislip**
- De steungrepen zijn 90 cm **lang** en moeten op een **hoogte** van 80 cm en elk 35 cm van de **aslijn** van het douchezitje worden geplaatst (die aan de kant van de muur kan worden vastgemaakt, de andere moet neergeklapt kunnen worden).
- De stangen zijn **niet schuin**
- De **kleur** van de stangen contrasteert met de directe omgeving

Douchezitje :

- Het douchezitje is **soepel**
- Het douchezitje bevindt zich op de **muur loodrecht** t.o.v. de muur waarop de kranen geïnstalleerd zijn.

Als er een wastafel of toilet in de doucheruimte aanwezig is: zie technische fiche aangepast toilet.

