

TECHNISCHE FICHE : VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN

Volgens de GSV :

De **parkeerruimten** alsmede de **parkeergebouwen** bevatten minstens **twee parkeerplaatsen** die voorbehouden zijn voor voertuigen die worden gebruikt door personen met beperkte mobiliteit en verder minstens **één bijkomende gelijkaardige parkeerplaats** per schijf van 50 parkeerplaatsen.


Minimum aantal parkeerplaatsen	Minimum aantal parkeerplaatsen te reserveren voor personen met beperkte mobiliteit
< 50	2
50-99	3
100-149	4
150-199	5
200-249	6
250-299	7
500-549	12
950-999	21

De oppervlakte van de voorbehouden parkeerplaatsen moet **vast** zijn. Deze parkeerplaatsen bevinden zich op een **horizontaal** oppervlak, zijn minstens 3,30 m **breed** en liggen **vlakbij** de toegangswegen. Zij worden zowel in horizontale richting als in verticale richting **gemarkeerd** met behulp van het internationaal symbool voor toegankelijkheid.


Wanneer de parkeerplaatsen zodanig georganiseerd zijn dat de voertuigen achter elkaar staan, zijn de voorbehouden plaatsen minstens 6 m **lang**. De **breedte** kan beperkt worden tot 2,50 m als er geen zijdelingse obstakels zijn.

Bij **bewaakte parkings** moeten de personen zich kunnen aanmelden bij de ingang op mondelinge en visuele wijze (**videoparlofonie**).

Parkeerplaatsen gereserveerd voor mensen met beperkte mobiliteit :

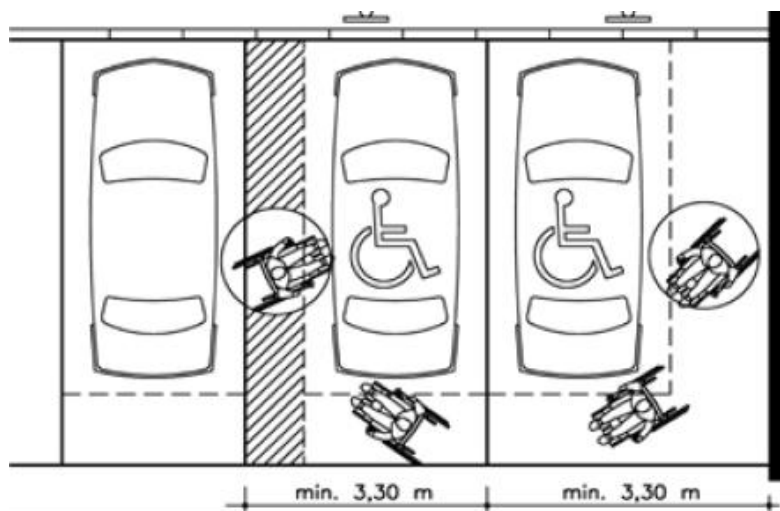

Parkeerplaatsen voor mensen met beperkte mobiliteit achter elkaar :

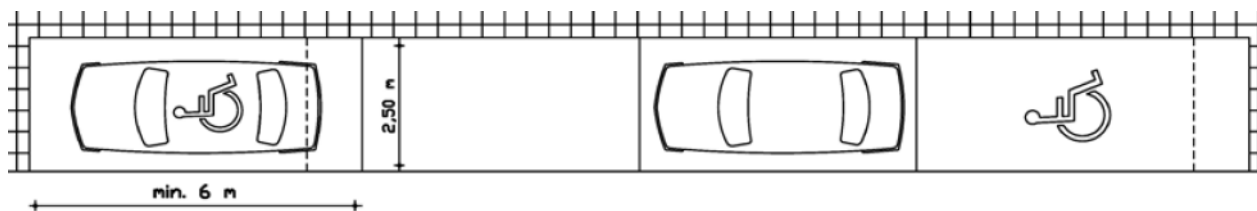

Aanbevelingen :

- Parkeervakken hebben een **horizontaal** oppervlak (max. 2% helling of helling) en het vloeroppervlak is niet los (geen grind, enz.);
- Ze zijn zowel verticaal als horizontaal **gemarkeerd** met het internationale symbool voor toegankelijkheid (E9A);
- De onderkant van dit **verkeersbord** bevindt zich 220 cm van de grond.
- Ze zijn ook **herkenbaar** aan blauwe grondmarkeringen + het rolstoellogo.
- De **lengte** van de parkeerruimten is 5 m (bij een breedte van 3,3 m).
- Het **pad** van de parkeerplaats naar de ingang moet vrij zijn van obstakels en bewegwijzerd zijn.
- Het **oppervlak** van het pad moet stabiel, antislip, zonder hellingen of hellingen (max. 2%) en vrij van obstakels voor voeten en wielen zijn.
- De gereserveerde parkeerplaats(en) mag/mogen zich niet meer dan 50 m van de ingang **bevinden**.
- In het geval van **ondergrondse parkeergarages** moet er een minimale vrije hoogte van 240 cm zijn. Dit is om een bestelwagen (een voertuig dat vaak door rolstoelgebruikers wordt gebruikt) te laten passeren.

