

TECHNISCHE FICHE: PASKAMERS

Volgens de GSV :

Waar paskamers ter beschikking zijn gesteld van het publiek, is minstens één ervan aangepast voor personen met beperkte mobiliteit en is minstens één bijkomende paskamer van dat type voorzien per schijf van 20.

De paskamers voldoen aan de volgende voorwaarden :

- buiten het bereik van de opengaande deur is binnenin een **draairuimte** met een diameter van 1,50 m voorzien;
- een slipvrije **klapstoel** binnen de kamer is bevestigd op 0,50 m hoogte;
- de **kapstok** bevindt zich op maximaal 1,30 meter hoogte.


Aanbevelingen :

De lokalen :


- De **deur** moet voldoen aan de criteria op de technische fiche « deur »
- Een **overdrachtsruimte** hebben van 110 cm breed in het verlengde van de deur.
- De **klapstoel** moet minstens 40 cm breed en 50 cm diep zijn.

Handgrepen:

- De handgrepen zijn 90 cm **lang** en moeten op een **hoogte** van 80 cm en elk 35 cm van **de as** van de klapstoel worden geplaatst (die aan de muurzijde kan worden vastgezet, de andere is opklapbaar).
- De handgrepen moeten **rond** zijn en een **diameter** hebben van 3,5 tot 5 cm.
- Hun textuur is **antislip**
- De stangen zijn **niet schuin**, ze zijn horizontaal
- De **kleur** van de beugels contrasteert met de omgeving

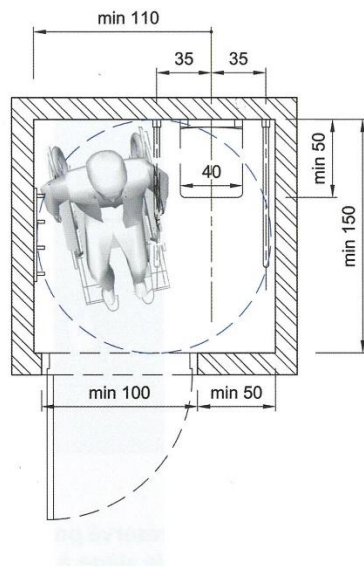

Exemple d'aménagement d'un vestiaire avec ouverture de la porte vers l'extérieur

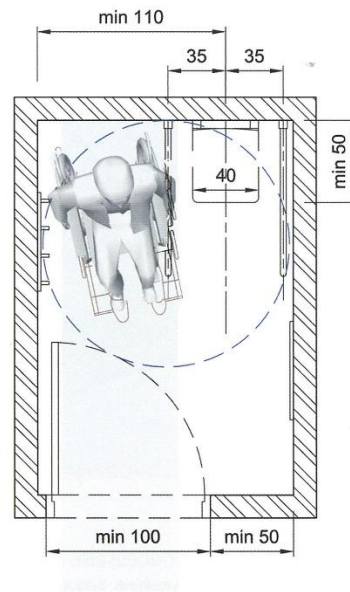

Exemple d'aménagement d'un vestiaire avec ouverture de la porte vers l'intérieur