


TECHNISCHE FICHE: STOELN / ZITPLAATSEN

Volgens de GVS :


Waar zitplaatsen ter beschikking worden gesteld van het publiek, wordt een minimale ruimte van 1,50 m bij 0,90 m gereserveerd voor rolstoelgebruikers, en wordt minstens één extra ruimte van dit type voorzien per 50 zitplaatsen. Als de zaal voorzien is van trappen, zijn verschillende **niveaus** toegankelijk. Deze ruimte is toegankelijk via een **draairuimte** van minimaal 1,50 m in diameter.

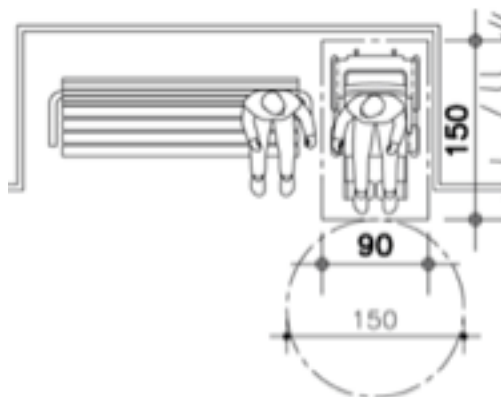

Aanbevelingen :

Stoelen / Zitplaatsen :

- Er moet een **draaivlak** zijn dat de gereserveerde ruimte bedient.
- Vermijd te sterk **gebogen of gekantelde zitvlakken**.
- **Zithoogte** tussen 45 cm en 55 cm.
- **Hoek** tussen rugleuning en zitvlak: 100°-105°.
- Recht, dicht, niet glibberig, met afgeronde hoeken.
- **Diepte zitvlak** tussen 40 cm en 45 cm.
- Moet het **gewicht** van de mensen kunnen dragen, evenals de belasting bij de overdracht van personen in een rolstoel.
- In een **contrasterende kleur** ten opzichte van de directe omgeving.

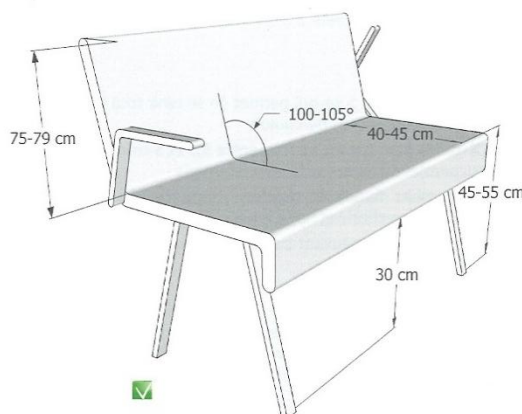

Armleuningen :

- Aanwezigheid van armleuningen om mensen te helpen bij **zitten en opstaan**.
- Idealiter zijn de armleuningen **inklapbaar**.
- Wanneer verschillende zitplaatsen worden voorzien, kan het interessant zijn om verschillende **configuraties** aan te bieden (met/zonder armleuningen) om verschillende soorten overdrachten van personen mogelijk te maken.

Positionering :

Naast een bank/zitplaats moet er een **vrije ruimte** van minimaal 130 cm x 90 cm worden voorzien zodat een persoon in een rolstoel zich naast de bank kan positioneren.